1. Taśma ostrzegawcza w kolorze zółtym ze ściezką metalizowaną
2. Gazomierz miechowy G–25
3. Kurek kulowy Dn50 PN16
4. Rura ochronna ø150 z uszczelnieniem z pianki poliuretanowej
5. Kurek kulowy Dn25
6. Reduktor ciśnienia

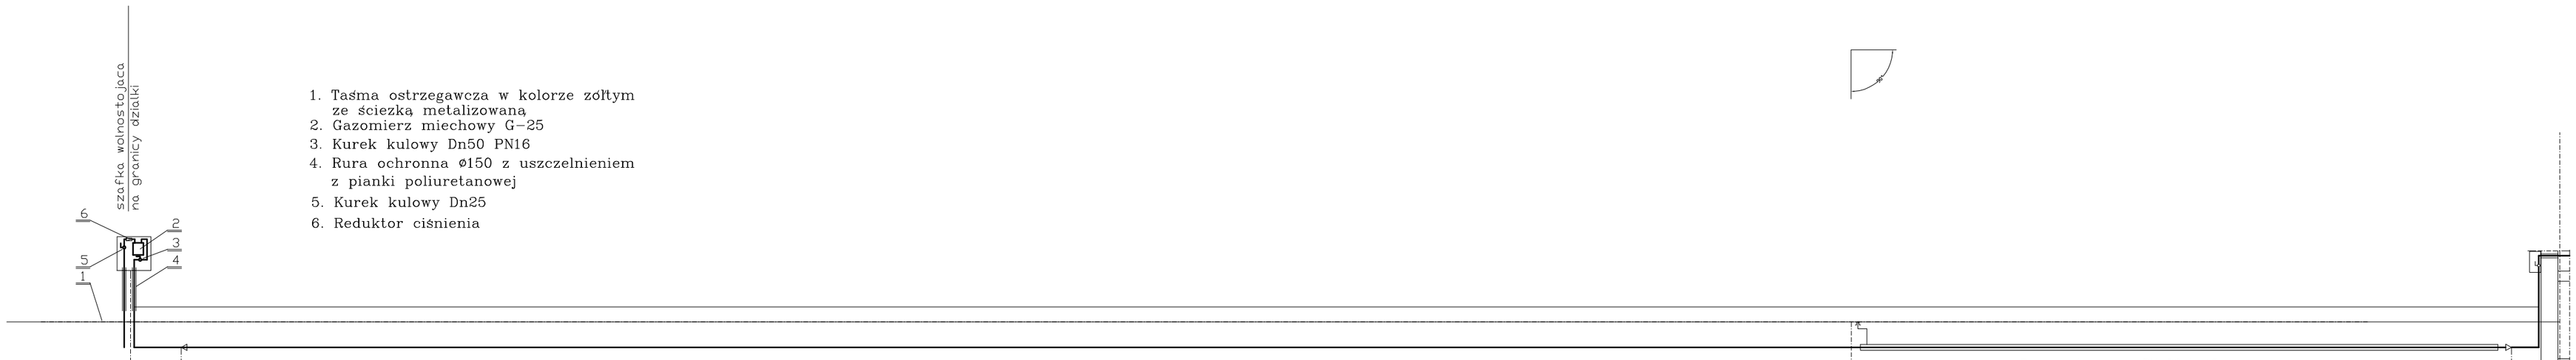

PP 375 m npm							
Rzędna terenu m npm	376,28377.13	376,28377.13			376,28377.33	376,28377.33	376,28377.33
Rzędna osi rury m npm							
Zagłębienie m	0,80	0,80			0,80	0,80	0,80
Srednica ø mm		ø50	PE 100 SDR11 DN63	PE 100 SDR11 DN63	PE 100 SDR11 DN63	ø50	
Odleglosci ,m	0,0	1,50			51,00	70,5	72,00
		teren zielony		teren zielony	bruk betonowy		

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH 57–350 Kudowa Zdr. ul.Zdrojowa 16/19/3			
Projektant	mgr inż.I.Czechowska	Stadium:	PB
	mgr inż.A. Sleczek	Data:	02.2014
Sprawdził:	mgr inż. A.Rychlińska	Czesc	Instalacyjna
		Skala:	1:100/50
Obiekt:	Zespół Szkół Publicznych w Kudowie Zdr. Wewnętrzna instalacja gazuowa.		Nr rys.: 2
Nazwa rys.:	Rozwiniecie wewn.instalacji gazu n/c.		