


czujnik temp. zewn.  
9

1. obieg c.o.                      2. obieg c.o.                      3. obieg c.o.                      4. obieg c.o.

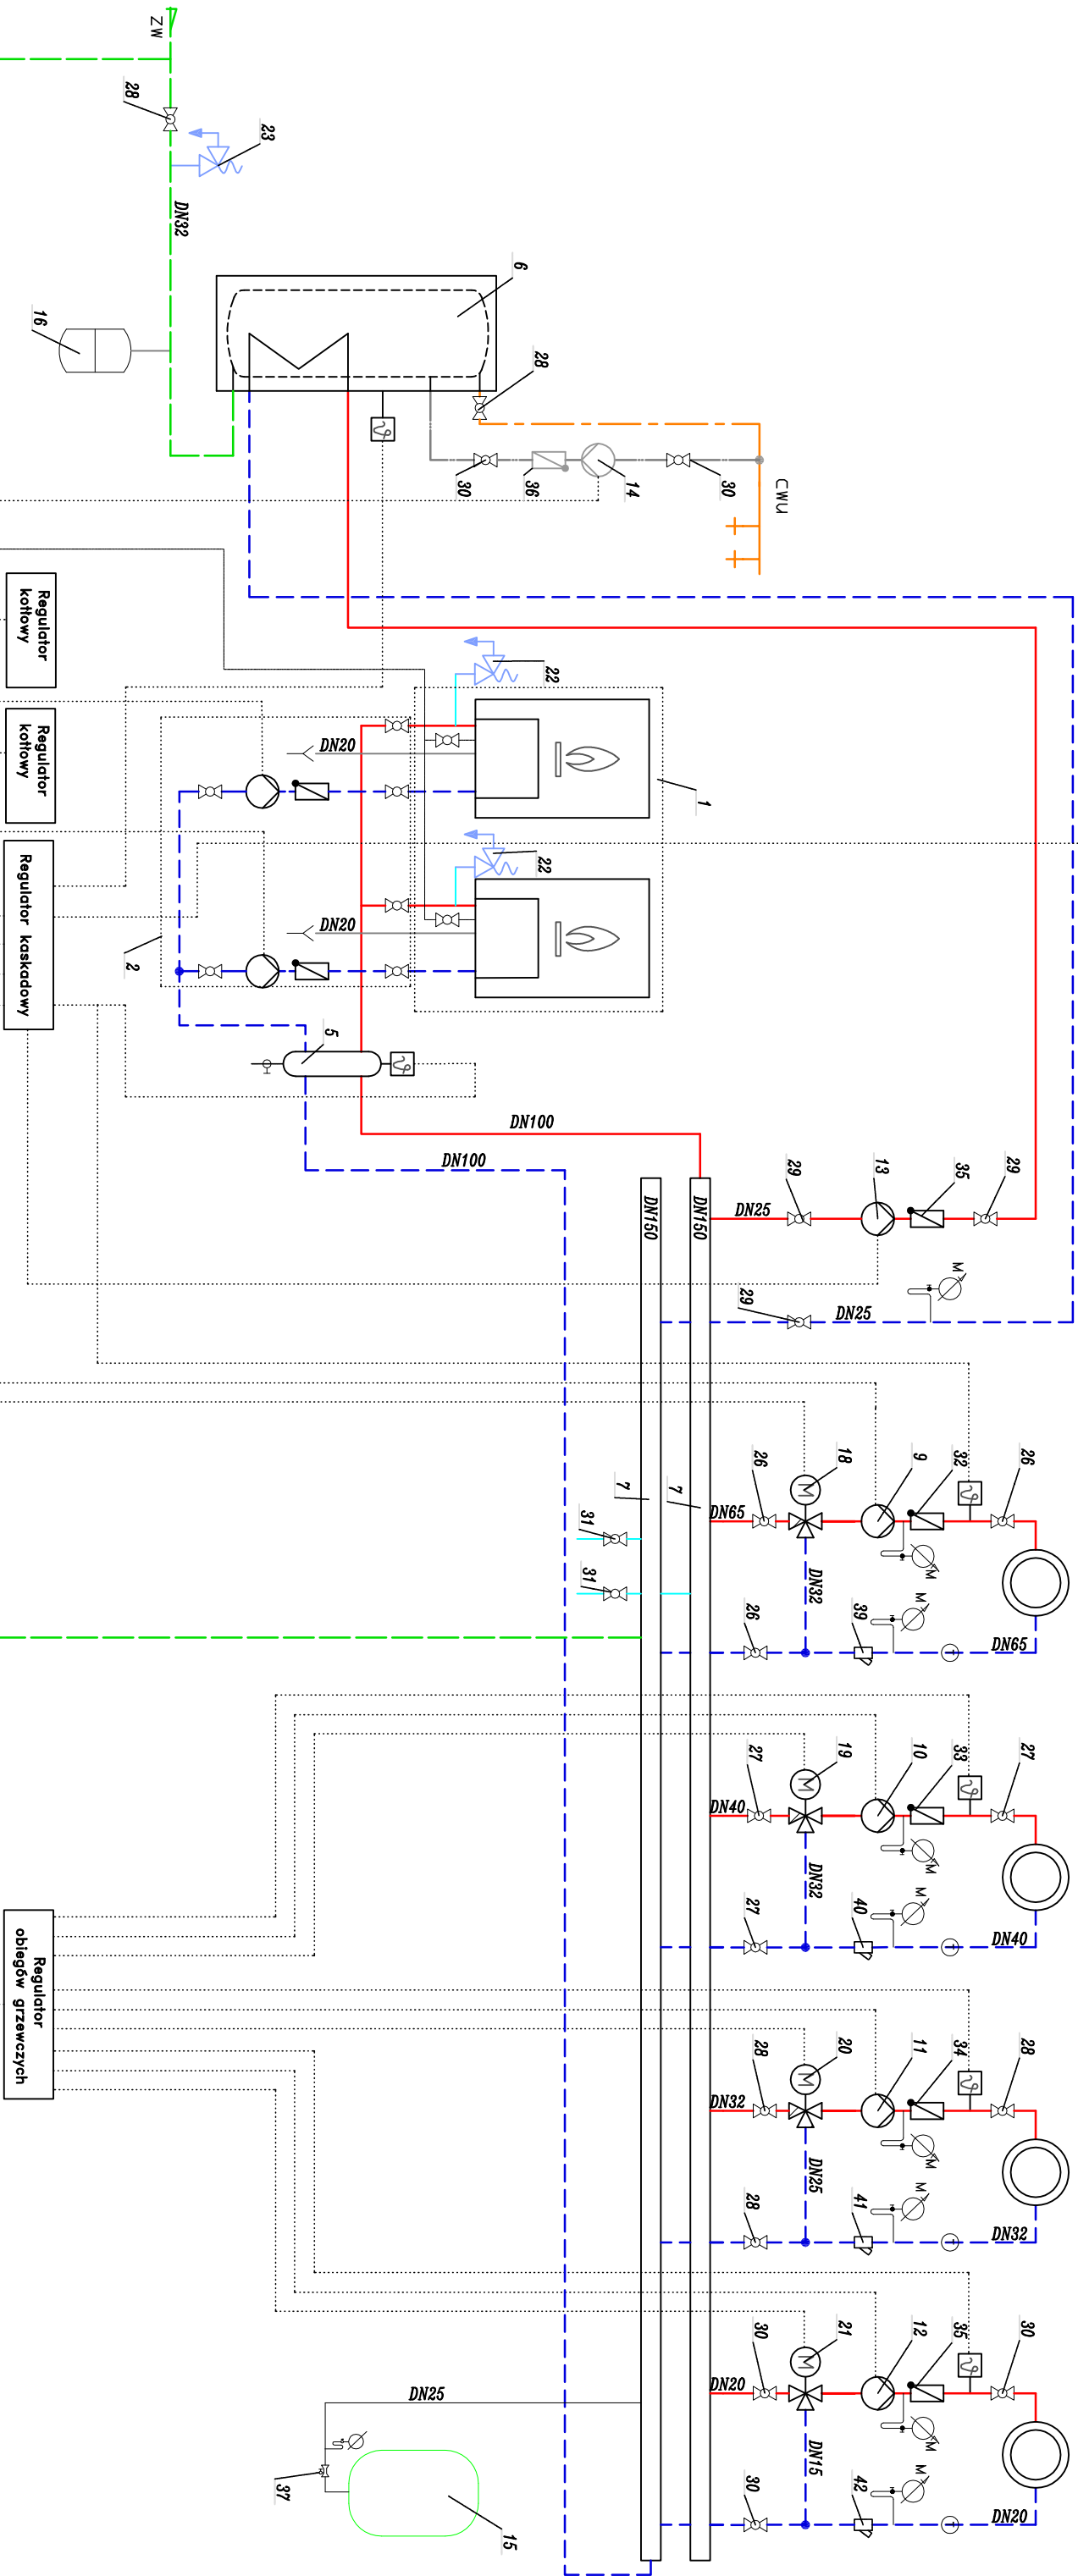

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH  
57-350 Kudowa Zdr. ul.Norwida 8

Projektant	mgr inż.L.Czechowska	Stadium:	PT
Sprawił	mgr inż.Andrzej Słeczek	Data:	02.2014
Obiekt:	Zespół Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju	Część	Instalacyjna
ul.Szkolna 8		Skala:	-

Nazwa rys.:  
Schemat technologiczny kotłowni

T-0